


Kamin im Überdruck  
cheminée surcompression  
camino sovrappressione

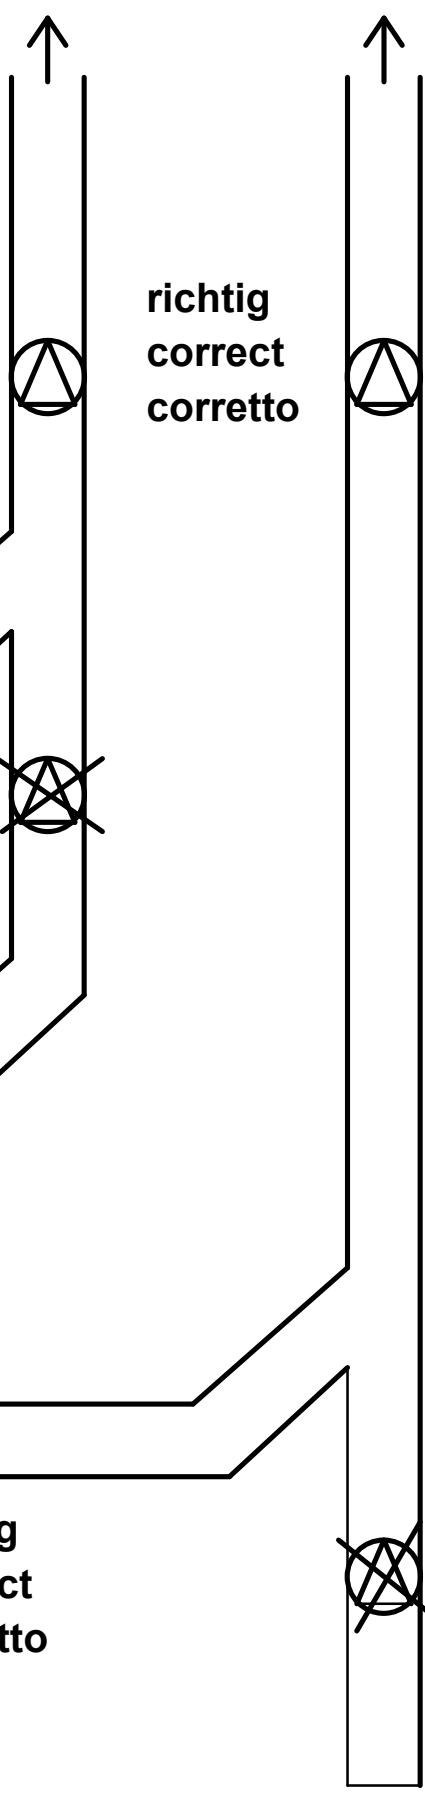

richtig  
correct  
corretto

falsch  
pas le bon  
sbagliato

richtig  
correct  
corretto

falsch  
pas le bon  
sbagliato

## Montage Rohrventilatoren

FITZE VENTINOX AG - CH-3303 Jegenstorf

gezeichnet: 11.11.2004 sf  
letzte And.: 12.03.2018 sf